


дата

СХЕМА
подключения системы теплоснабжения
магазина (площадь 2800м³)
г. Саяногорск, Центральный микрорайон № 37а



Условные обозначения:

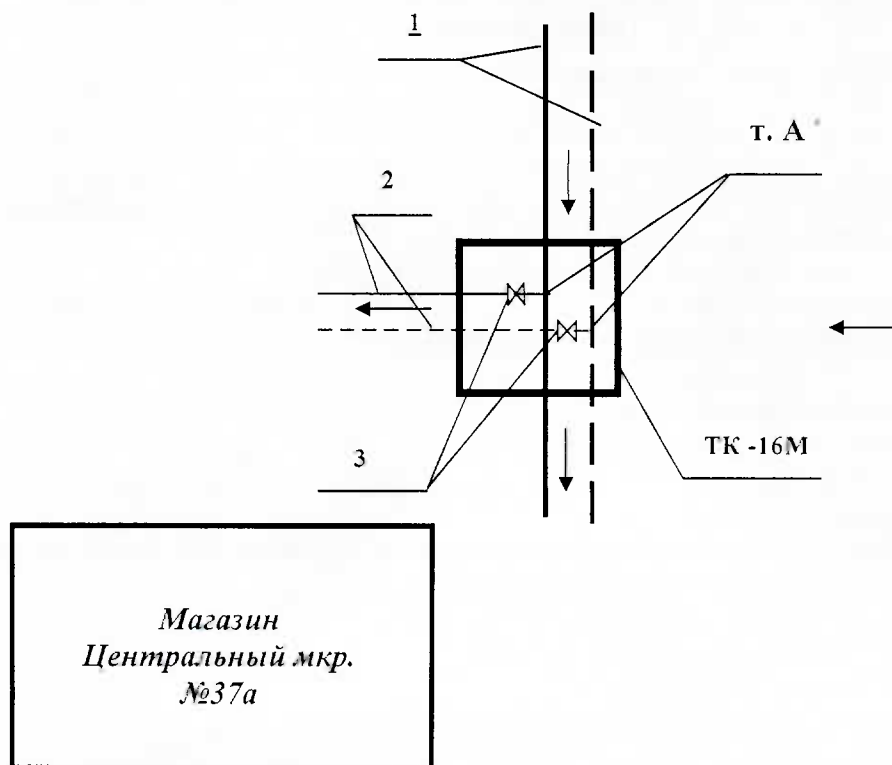

-- Существующая тепловая сеть Ø 530 мм – подающий, обратный трубопровод



-- проектируемая тепловая сеть Ду 57 мм – на магазин



-- существующая тепловая камера ТК –16М на тепловой сети Ø 530 мм

т. А

-- Точка подключения

Спецификация:

1. – труба стальная Ø 530 мм
2. – труба стальная Ø 57 мм
3. – задвижки Ø50 мм -2 шт. - стальные