

**СКС**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

г. Саяногорск

№ 08 К/21 - С от 12.03.2021 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

| № п/п | ФИО собственника земельного участка | Адрес объектов капитального строительства |
|----------|---|---|
| 1 | Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска | Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный мкр., 37А (S=2800 м ²) - строительство магазина. |

Точка подключения:**1 вариант:**

1. Существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в существующем канализационном колодце КК64М(Ц) (схема расположения точки подключения прилагается).

2 вариант:

1. Существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в проектом канализационном колодце КК_{пр.}. Схема расположения точки подключения прилагается. Место расположения проектного канализационного колодца (КК_{пр.}) на схеме указано ориентировочно (уточнить при проектировании).

Технические данные:

2. Диаметр действующей канализационной сети в точках подключения - d_y 500 мм.
3. Геодезическую отметку верха трубы существующей канализации в точках подключения уточнить при проектировании.
4. Максимальная нагрузка водоснабжения в точке подключения уточнить при проектировании объекта строительства.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к сети хозяйственно-бытовой канализации плата за подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации г. Саяногорска составляет 0 рублей.

Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:



- при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения.
- 3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
- 4. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
- 5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
- 6. Предоставить полный комплект исполнительной документации согласно требованиям РД - 11-02-2006 - 1 экземпляр в адрес ООО «СКС».
- 7. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
- 8. До присоединения к магистральной необходимо:
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (3902) 248-588 доб.214), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
- 9. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
 - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
- 10. Восстановить благоустройство по трассе сети канализации.



Дополнительные сведения.

1. Размещение объекта капитального строительства выполнить с соблюдением строительных норм и правил, расстояние от фундамента здания до существующих сетей водоснабжения и водоотведения принять согласно СНиП 2.07.01-89.
2. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации (выпуск) – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
3. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
4. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации, без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

| Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
|------------------|---------------|------------|---|
| Руководитель ПТГ | Чурсин М.А. | 15.03.2021 |  |
| Инженер ПТО | Бакулина Т.В. | 15.03.2021 |  |

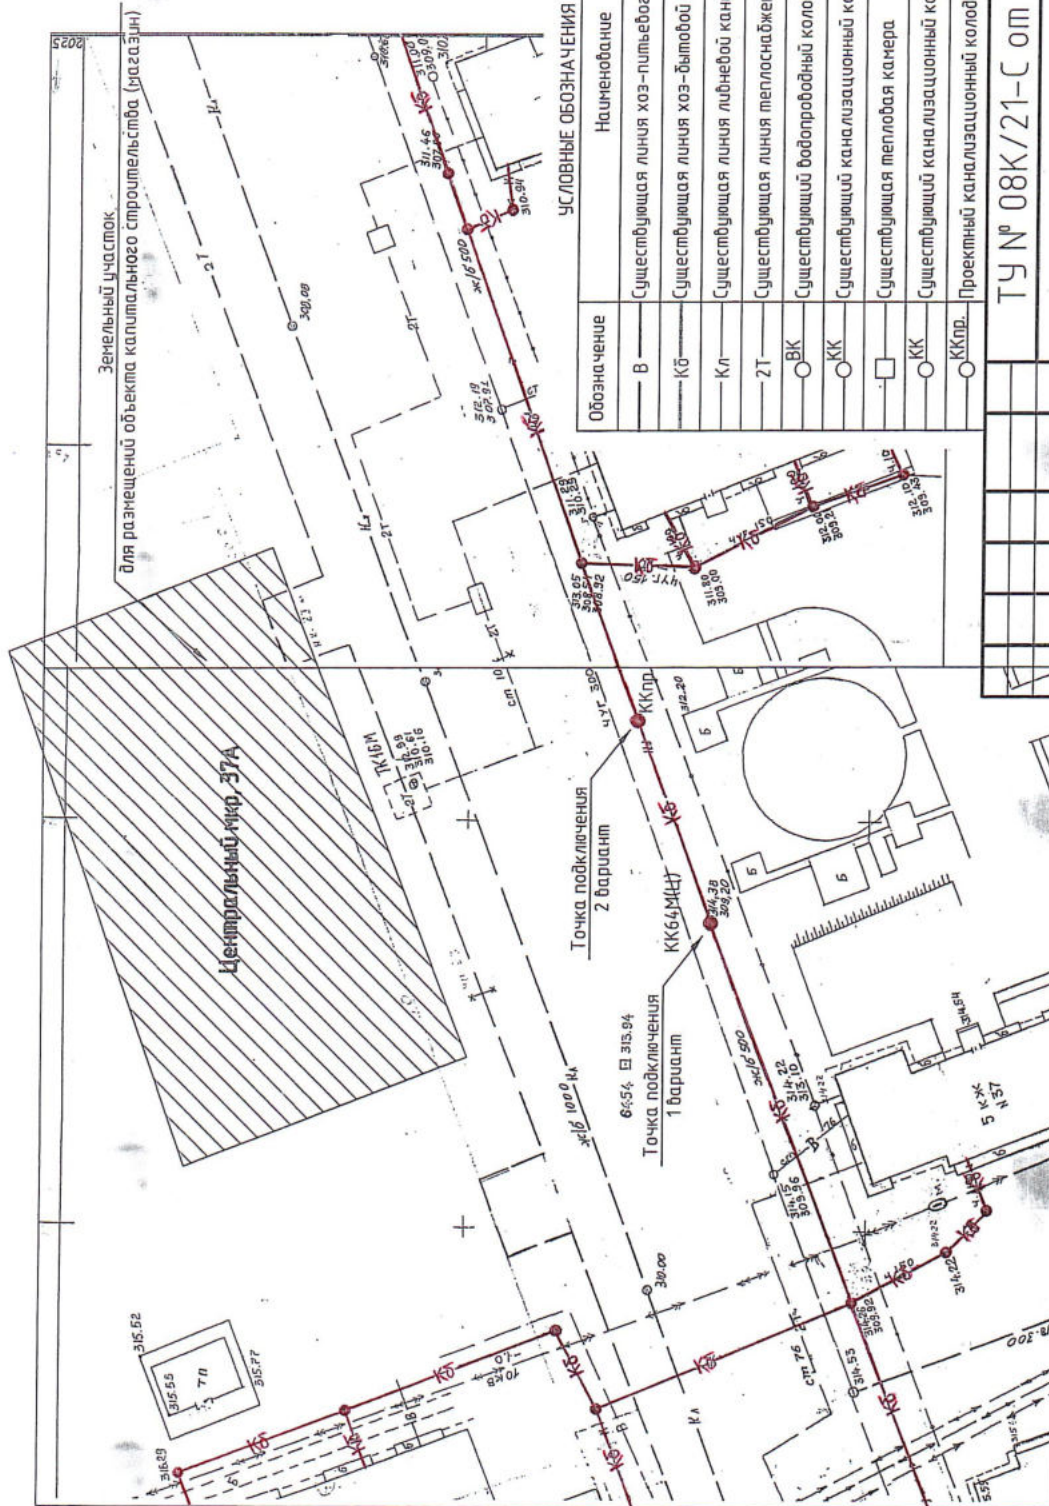
Директор _____  В.В. Пятков

Получатель _____ / _____ / _____
(ФИО) (подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 08К/21-С от 12.03.2021 г.

Схема расположения точки подключения к системе
централизованной хозяйственно-бытовой канализации



ТУ № 08К/21-С от 12.03.2021 г.

Схема подключения к системе централизованной
хозяйственно-бытовой канализации

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|--------------|---------------|------|--------|-------|------|
| Директор | Пятков В.В. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Начальник ПП | Чурсин М.А. | | | | |
| Инженер ПТО | Бакулина Т.В. | | | | |

| | | | |
|--|--------|------|--------|
| Объект: РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., 37А | Спадая | Лист | Листов |
| Объект капитального строительства (магазин). Площадь земельного участка 2800 кв.м. | | 1 | 1 |

000 "СК"

Формат А3