



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

г. Саяногорск

№ 18 К/21 - С от 11.06.2021 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Местоположение объекта капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, улица Металлургов, 2П, площадью 951 кв. м, кадастровый номер 19:03:040102:1714 с разрешенным использованием - здравоохранение

Технические данные:


- Вариант 1: точка присоединения - существующая линия хозяйственно-бытовой канализации, в существующем канализационном колодце КК156М(Л) (схема расположения точки подключения прилагается).
- Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения - d_y -200 мм, асбестоцемент.
- Вариант 2: точка присоединения - существующая линия хозяйственно-бытовой канализации, в существующем канализационном колодце КК-154М(Л) (схема расположения точки подключения прилагается).
- Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения - d_y -300 мм, асбестоцемент.
- Геодетическую отметку лотка (низа) трубы существующей канализации в точке подключения уточнить при проектировании.
- Максимальную нагрузку в точке подключения уточнить при проектировании.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к сети хозяйственно-бытовой канализации плата за подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации г. Саяногорска составляет 0 рублей.

Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.

- Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
- Предоставить на согласование в адрес ООО «СКС» 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
- Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорска.
- Монтажные работы проводить:

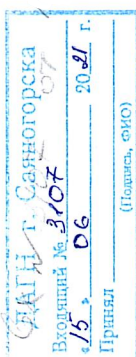

- в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.
- 3. Предоставить на согласование в адрес ООО «СКС» 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
- 4. Перед началом прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорска.
- 5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
- 6. Предоставить полный комплект исполнительной документации в количестве 1 экземпляра в адрес ООО «СКС» согласно требованиям РД -11-02-2006.
- 7. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети, 1 экземпляр предоставить в адрес ООО «СКС».
- 8. Произвести гидравлическое испытание подключаемого участка хозяйственно-питьевого водопровода в присутствии представителей ООО «СКС» с составлением актов.
- 9. До присоединения к магистрали необходимо:
 - произвести промывку, дезинфекцию подключаемой трубы и сдать воду на бак. анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске, ул. Металлургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10).
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 3902 248-588 доб. 214) заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водопотребление.
- 10. Подключение к централизованной сети производится силами **ООО «СКС»** за счет **«Заказчика»**, **только после предоставления в ООО «СКС»**:
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения;
 - актов на скрытые работы, гидравлическое испытание и дезинфекцию проложенного водопровода, сертификатов, результаты бак. анализа воды, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
- 11. До начала водопотребления сдать в эксплуатацию установленный прибор учета ХВС контролерам ООО «СКС».
- 12. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-питьевого водопровода осуществляется собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
- 13. Восстановить благоустройство по трассе сети водопровода.



Дополнительные сведения.

1. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения производится отключение от систем централизованного водоснабжения без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».


Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Руководитель ПТГ	М.А. Чурсин	10.06.2021 г.	
2. Инженер ПТО	Т.В. Маткаримова	10.06.2021 г.	

Директор _____  В.В. Пятков

Получатель _____ / _____ / _____
(ФИО) (подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
№18К/21С ОТ 11.06.2021 г.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

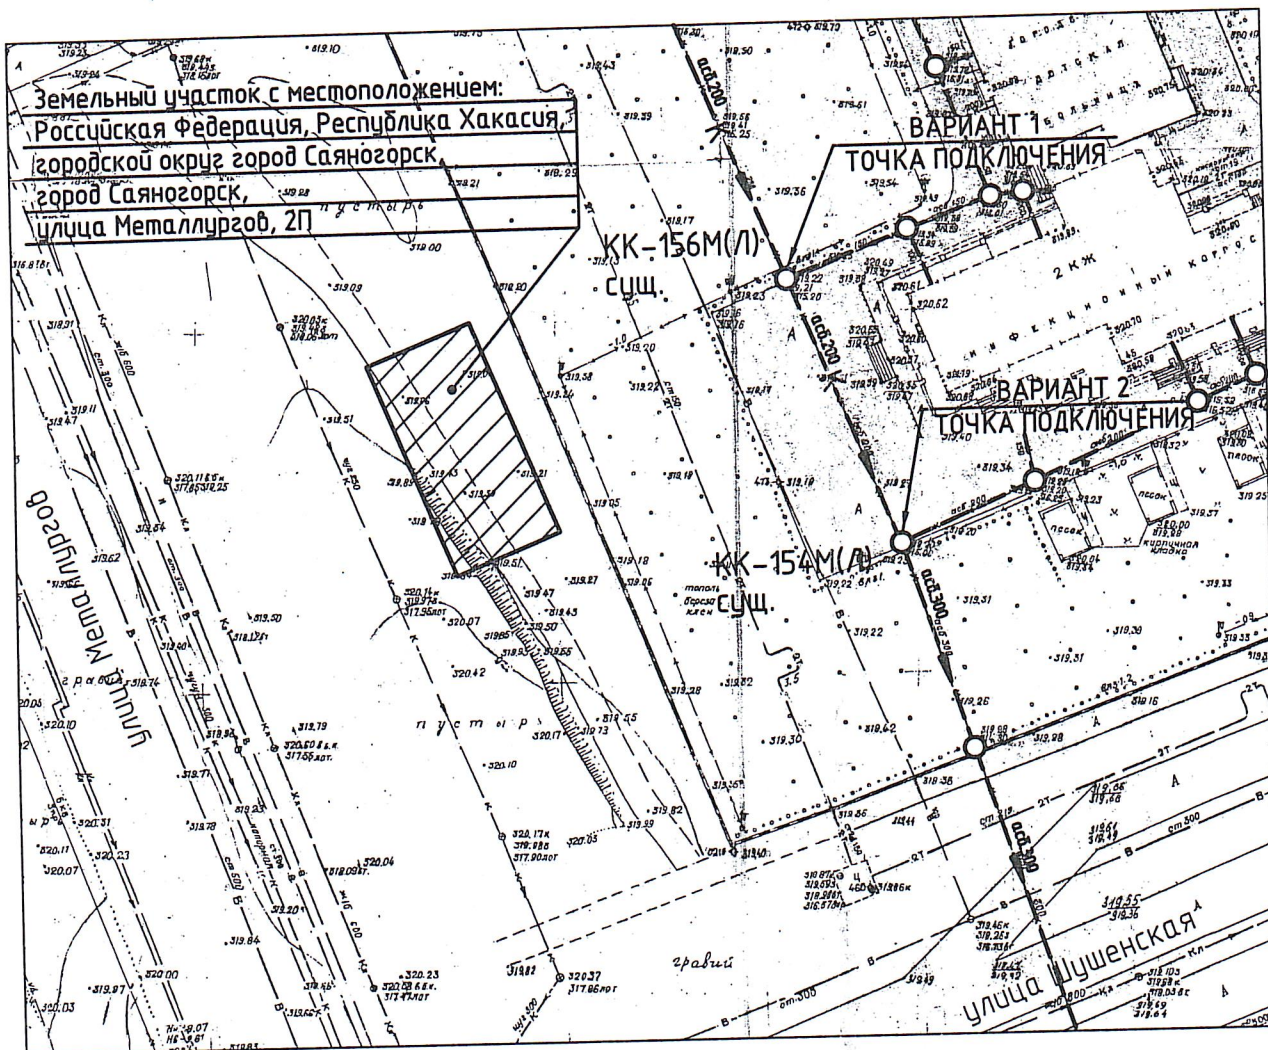

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— — К — — Существующая линия хозяйственно-бытовой канализации
КК-156(М)/Л
сущ. Существующий канализационный колодец

ТУ № 18К/21-С от 11.06.2021 г.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1					
2					
3					

Российская Федерация, Республика
Хакасия, городской округ город
Саяногорск, город Саяногорск, улица
Металлургов, 2П

Строительство объекта
здравоохранения

Стадия

Лист

Листов

1

1

ООО "СКС"

Формат

A4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.