



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Саяногорск

№ 16В/22-С от 15.04.2022 г.
взамен № 01В/20-С от 31.01.2020 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	Правообладатель земельного участка	Объект капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Енисейский мкр., район жилого дома № 10Б, площадью 251 кв.м, кадастровый номер 19:03:040209:188, с разрешенным использованием – магазин.

Технические условия:

1. Точка подключения - существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в существующем водопроводном колодце ВК19(Е) (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения: Ø 108 мм.
3. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения: 2,5 ± 0,5 кгс/см².
4. Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
5. Максимальную нагрузку по водоснабжению уточнить при проектировании.

Обязательства ООО «СКС» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).


Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении расходов воды в точке подключения объектов учесть, что суммарный расход подключаемых объектов должен быть ниже разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения;
 - в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 16В/22 –С от 15.04.2022 г.

Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

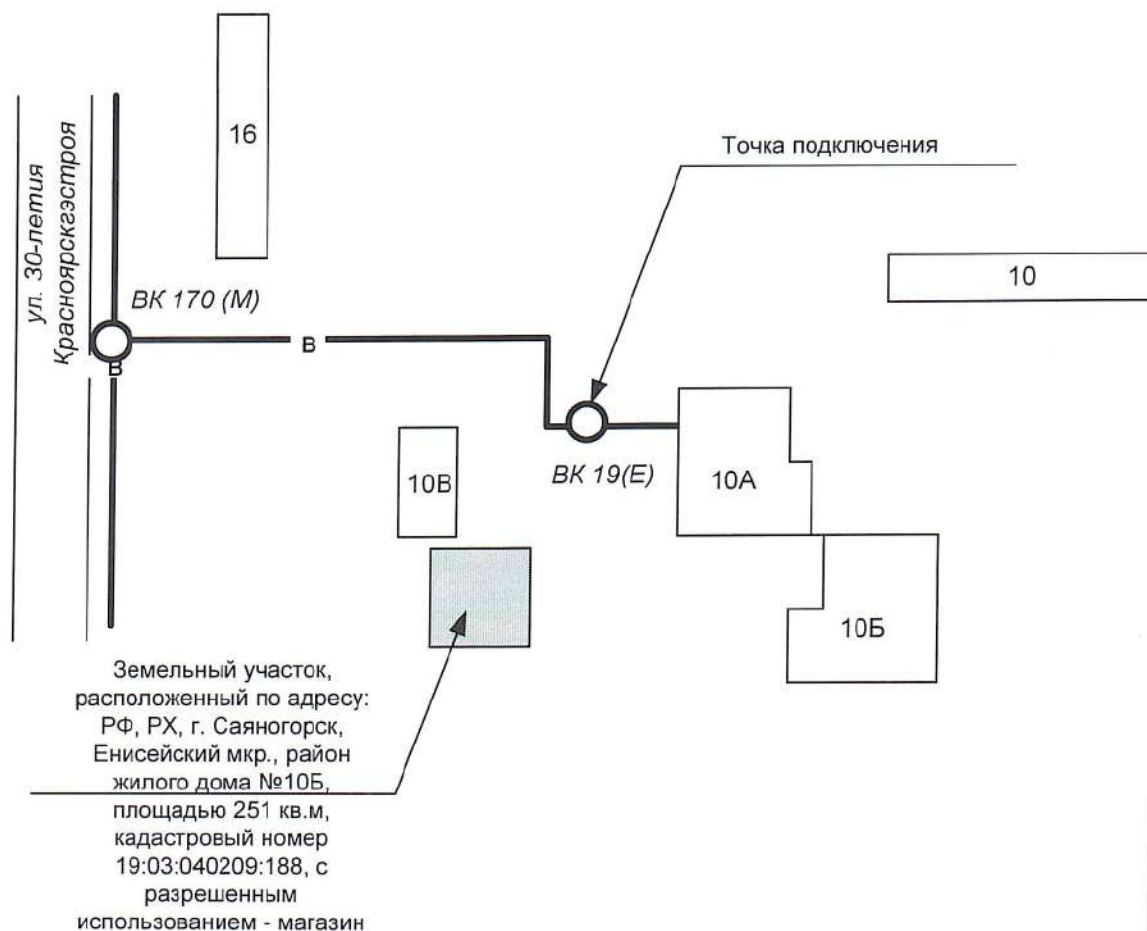

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— В — - Существующая линия хоз-питьевого водопровода

ВК19 (Е) - Существующий водопроводный колодец

						ТУ №16В/22-С от 15.04.2022 г.		
						Схема подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения		
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, РХ, г. Саяногорск, Енисейский мкр., район жилого дома №10Б	Стадия	Лист
Директор		Пятков				С разрешенным использованием - магазин		Листов
Руководитель ПТГ		Чурсин					1	1
Инженер ПТО		Маткаримова			15.04			
						ООО «СКС» г. Саяногорск – 2022 г.		