



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

г. Саяногорск

№ 05В/23-С от 16.02.2023 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	Правообладатель/арендатор земельного участка	Объект капитального строительства
1	ДАГН	Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, общество «Контакт», гараж 73, площадью 30 кв.м, кадастровый номер 19:03:030203:3056, с разрешенным использованием — для строительства индивидуального гаража

Технические условия:

1. Точка подключения - существующая сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения, в существующем водопроводном колодце ВК12(П)ПГ, (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения: Дн-273 мм.
3. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения: $4,5 \pm 0,5$ кгс/см².
4. Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
5. Максимальную нагрузку по водоснабжению уточнить при проектировании.

Обязательства ООО «СКС» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации предусмотреть следующее:
 - при определении расходов воды в точке подключения объектов учесть, что суммарный расход подключаемых объектов должен быть ниже разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения;
 - в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.

17.02.2023
868
Принят
25

3. Предоставить на согласование в адрес ООО «СКС» 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
4. Перед началом прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
6. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети, 1 экземпляр предоставить в адрес ООО «СКС».
7. Произвести гидравлическое испытание подключаемого участка хоз-питьевого водопровода в присутствии представителей ООО «СКС» с составлением актов.
8. До присоединения к магистрали необходимо:
 - произвести промывку, дезинфекцию подключаемой трубы и сдать воду на бак. анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске), ул. Металлургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10).
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (390 42) 2-47-95) заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водопотребление.
9. **Подключение к централизованной сети производится силами ООО «СКС» за счет «Заказчика» только после предоставления в ООО «СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения;
 - актов на скрытые работы, гидравлическое испытание и дезинфекцию проложенного водопровода, сертификатов, результаты бак. анализа воды, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
10. До начала водопотребления сдать в эксплуатацию установленный прибор учета ХВС контролерам ООО «СКС».
11. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-питьевого водопровода – за собственником сети.
12. Восстановить благоустройство по трассе сети водопровода.



Дополнительные сведения.

1. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения производится отключение от систем централизованного водоснабжения без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:


1. *Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.*

Должность	ФИО	Дата	Подпись
Руководитель ПТГ	М.А. Чурсин	16.02.2023	
Инженер ПТО	Т.В. Маткаримова	16.02.2023	

Директор _____  В.В. Пятков

Получатель _____ / _____ / _____
(ФИО) (подпись) (дата)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

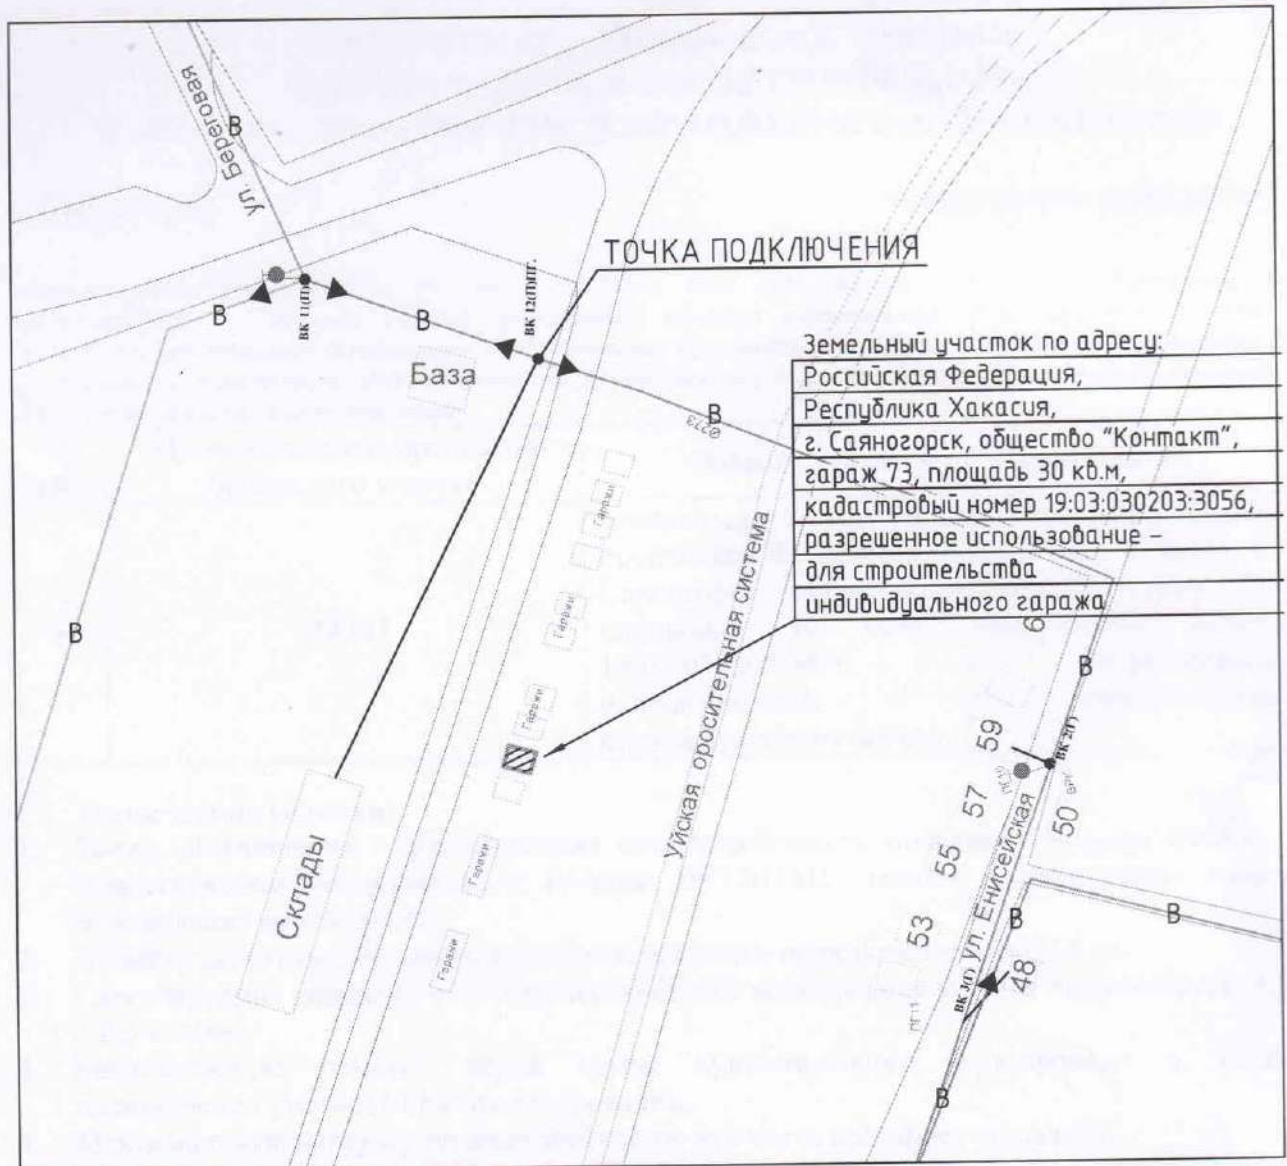

Условные обозначения

- В — Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения
○ ВК12(П)ПГ Колодец водопроводный
▨ Объект капитального строительства (земельный участок)

05В/23-С от 16.02.2023 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Пятков				02.23
Руковод. ПТГ	Чурсин				02.23
Инженер ПТО	Маткаримова				02.23

Объект капитального строительства,
расположенный по адресу: РФ, РХ,
г. Саяногорск, общество "Контакт",
гараж 73

Объект нежилого строительства

Стадия	Лист	Листов
	1	1

ООО "СКС"
г. Саяногорск – 2023

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.